

WYKAZ AKTUALIZACYJNY z dnia 13.09.2022 r.
ZMIANY NR 3

DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG MAGAZYNOWANIA
z dnia 1.04.2022 r. (wersja 004) ze Zmianą nr 1 z dnia 20.05.2022 r.
oraz Zmianą nr 2 z dnia 9.08.2022 r.

Gas Storage Poland sp. z o. o. z siedzibą w Dębogórze

WYKAZ AKTUALIZACYJNY ZMIANY NR 3 DO REGULAMINU

Data udostępnienia:		13.09.2022 r.
Termin wejścia w życie Zmiany nr 3:		Z zastrzeżeniem pkt. 9.6 - 9.9 Regulaminu, Zmiana Nr 3 do Regulaminu wchodzi w życie od godz. 6.00 w dniu 1 października 2022 r., nie wcześniej jednak niż od początku Doby Gazowej, w której zostanie wprowadzona do stosowania zmiana Taryfy 1/2022 zatwierdzona i opublikowana przez Prezesa URE, uwzględniająca zmienione parametry UM. Pkt. 9.6 – 9.9 Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Zmiany nr 3 do Regulaminu.
Uzasadnienie proponowanych zmian Regulaminu: Wprowadzenie Zmiany Nr 3 do Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania z dnia 1 kwietnia 2022 r. (wersja 004) ze Zmianą nr 1 z dnia 20 maja 2022 r. oraz Zmianą nr 2 z dnia 9 sierpnia 2022 r. (dalej: „Regulamin”) służy dostosowaniu parametrów Zdolności Magazynowych do art. 70d <i>Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1537 – „Ustawa o Zapasach”), obowiązującego od dnia 1 września 2022 r. na mocy art. 2 pkt. 14 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 1723)</i>, który wydłuża - w okresie do dnia 30 września 2024 r. - wymagany maksymalny okres dostarczenia całkowitej ilości zapasów obowiązkowych do systemu gazowego, o którym mowa m.in. w art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy o zapasach, do 50 dni. Celem Zmiany Nr 3 do Regulaminu jest zapewnienie podmiotom zobowiązanym do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego dodatkowej elastyczności wykorzystania Zdolności Magazynowych na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa gazowego Polski.		
Lp.	Punkt Regulaminu, którego dotyczy zmiana	Zmiany wprowadzone w Regulaminie
1.	Pkt. 2.7.7.4.	2.7.7.4. OSM przekazuje do OSP charakterystyki Instalacji Magazynowych lub Grupy Instalacji Magazynowych, w celu weryfikacji technicznych możliwości dostarczenia obowiązkowych zapasów gazu ziemnego do Systemu Przesyłowego w czasie nie dłuższym niż 40 dni.
2.	Pkt. 6.1.3.1. GIM Kawerna	6.1.3.1. UM Długoterminowa lub UM Krótkoterminowa na Warunkach Ciągłych w formie Pakietu składa się z: 6.1.3.1.1. Pojemności Czynnej wynoszącej 200 MWh, 6.1.3.1.2. Mocy Zatlaczania wynoszącej 0,1310,146 MWh/h, 6.1.3.1.3. Mocy Odbioru wynoszącej 0,2620,293 MWh/h.

3.	Pkt. 6.1.3.3. GIM Kawerna	6.1.3.3. UM Długoterminowa lub UM Krótkoterminowa na Warunkach Ciągłych w formie Pakietu Elastycznego składa się z zamówionych razem: 6.1.3.3.1. Pojemności Czynnej wynoszącej 200 MWh, 6.1.3.3.2. Mocy Zatlaczania - od 0,029 MWh/h do 0,1310,146 MWh/h, 6.1.3.3.3. Mocy Odbioru - od 0,038 MWh/h do 0,2620,293 MWh/h.
4.	Pkt. 6.5.2. GIM Kawerna	6.5.2. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych <i>Charakterystyka przedstawiona w załączniku do niniejszego wykazu</i>
5.	Pkt. 7.1.3.1. GIM Sanok	7.1.3.1. UM Długoterminowa lub UM Krótkoterminowa na Warunkach Ciągłych w formie Pakietu składa się z: 7.1.3.1.1. Pojemności Czynnej wynoszącej 200 MWh, 7.1.3.1.2. Mocy Zatlaczania wynoszącej 0,087 MWh/h, 7.1.3.1.3. Mocy Odbioru wynoszącej 0,1970,248 MWh/h.
6.	Pkt. 7.1.3.2. GIM Sanok	7.1.3.2. UM Długoterminowa lub UM Krótkoterminowa na Warunkach Ciągłych w formie Pakietu Elastycznego składa się z zamówionych razem: 7.1.3.2.1. Pojemności Czynnej wynoszącej 200 MWh, 7.1.3.2.2. Mocy Zatlaczania - od 0,062 MWh/h do 0,087 MWh/h, 7.1.3.2.3. Mocy Odbioru - od 0,091 MWh/h do 0,1970,248 MWh/h.
7.	Pkt. 7.4.2. GIM Sanok	7.4.2. Charakterystyka zatlaczania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych <i>Charakterystyka przedstawiona w załączniku do niniejszego wykazu</i>
8.	Pkt. 7.4.3. GIM Sanok	7.4.3. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerwywanych <i>Charakterystyka przedstawiona w załączniku do niniejszego wykazu</i>
9.	Pkt. 7.4.4. GIM Sanok	7.4.4. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych <i>Charakterystyka przedstawiona w załączniku do niniejszego wykazu</i>
10.	Pkt. 8.1.3.1. Instalacja Magazynowa PMG Wierzchowice	8.1.3.1. UM Długoterminowa lub UM Krótkoterminowa na Warunkach Ciągłych w formie Pakietu składa się z: 8.1.3.1.1. Pojemności Czynnej wynoszącej 200 MWh, 8.1.3.1.2. Mocy Zatlaczania wynoszącej 0,083 MWh/h, 8.1.3.1.3. Mocy Odbioru wynoszącej 0,2160,264 MWh/h.
11.	Pkt 8.1.3.2. Instalacja Magazynowa PMG Wierzchowice	8.1.3.2. UM Długoterminowa lub UM Krótkoterminowa na Warunkach Ciągłych w formie Pakietu Elastycznego składa się z zamówionych razem: 8.1.3.2.1. Pojemności Czynnej wynoszącej 200 MWh, 8.1.3.2.2. Mocy Zatlaczania - od 0,061 MWh/h do 0,083 MWh/h 8.1.3.2.3. Mocy Odbioru - od 0,092 MWh/h do 0,2160,264 MWh/h
12.	Pkt. 8.4.3. Instalacja Magazynowa PMG Wierzchowice	8.4.3. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych <i>Charakterystyka przedstawiona w załączniku do niniejszego wykazu</i>

13.	Część III Postanowienia końcowe Wprowadza się pkt 9.6	<u>9.6 ZUM posiadającemu zawartą USUM dotyczącą UM na Warunkach Przerwywanych, przysługuje prawo do wystąpienia do OSM z wnioskiem o przekształcenie części Pakietów na Warunkach Przerwywanych na Pakiety na Warunkach Ciągłych (co ma umożliwić zainteresowanym ZUM m.in. utworzenie na ich bazie zapasów obowiązkowych w trybie pkt 2.7.12. Regulaminu, od początku doby gazowej rozpoczynającej się w dniu 1 października 2022 r.). Wniosek ZUM powinien zawierać wskazanie USUM oraz liczby Pakietów, w odniesieniu do których ZUM wnioskuje o ich przekształcenie z Pakietów na Warunkach Przerwywanych na Pakiety na Warunkach Ciągłych, a także okresu, którego ma dotyczyć zmiana, z zastrzeżeniem pkt. 9.8.</u> <u>Wniosek taki powinien zostać podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji ZUM (lub przez umocowanego pełnomocnika, przy czym niezbędne jest wówczas załączenie dokumentu pełnomocnictwa) i złożony do OSM w formie pisemnej albo w formie skanu lub dokumentu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gsp@gas-storage.pl</u> <u>Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać złożony do dnia 10 stycznia 2023 r. i może dotyczyć okresu rozpoczynającego się albo od początku następnego Miesiąca Gazowego po Miesiącu Gazowym, w którym został złożony wniosek (przy czym wniosek należy złożyć z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem), albo od początku Roku Magazynowego, w obu przypadkach nie wcześniej jednak niż od wejścia w życie Zmiany Nr 3 do Regulaminu. Okres, którego ma dotyczyć zmiana, powinien trwać do końca bieżącego albo kolejnego Roku Magazynowego albo do końca Doby Gazowej rozpoczynającej się w dniu 30 września 2024 r.</u>
14.	Część III Postanowienia końcowe Wprowadza się pkt 9.7	<u>9.7 Przekształcenie Pakietów na Warunkach Przerwywanych w Pakiety na Warunkach Ciągłych na wniosek ZUM, o którym mowa powyżej, nastąpi w drodze aneksu do USUM. Projekt aneksu zostanie przesłany przez OSM do ZUM na adres e-mail wskazany w USUM lub na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek ZUM. W terminie 3 Dni Roboczych ZUM powinien odesłać do OSM podpisany aneks w formie papierowej oraz jego skan za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gsp@gas-storage.pl. Zamiast przesyłania dokumentu w formie papierowej i w formie skanu ZUM może przesłać do OSM aneks w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Aneks powinien zostać podpisany przez ZUM zgodnie z zasadami reprezentacji ZUM (lub przez umocowanego pełnomocnika, przy czym niezbędne jest wówczas załączenie dokumentu pełnomocnictwa). W terminie kolejnych 2 Dni Roboczych OSM prześle do ZUM aneks podpisany przez OSM, w formie papierowej lub w formie dokumentu w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Aneks do USUM wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez ZUM aneksu podpisanego przez OSM, nie wcześniej jednak niż z chwilą wejścia w życie Zmiany Nr 3 do Regulaminu.</u>
15.	Część III Postanowienia końcowe Wprowadza się pkt 9.8	<u>9.8 Przekształcenie Pakietów na Warunkach Przerwywanych w Pakiety na Warunkach Ciągłych, o którym mowa w pkt. 9.6 i 9.7 powyżej, jest możliwe dla danego ZUM proporcjonalnie do ilości UM na Warunkach Przerwywanych, przysługujących danemu ZUM łącznie w ramach wszystkich USUM zawartych dla danej IM lub GIM, przy uwzględnieniu technicznych możliwości IM lub GIM oraz jednakowego dla wszystkich ZUM maksymalnego procentu Pakietów, które mogą ulec przekształceniu w odniesieniu do danej IM lub GIM.</u>

16.	Część III Postanowienia końcowe Wprowadza się pkt 9.9	<u>9.9 W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości wskazuje się, że do przypadków przekształcenia Pakietów na Warunkach Przerwywanych w Pakiety na Warunkach Ciągłych zgodnie z powyższymi postanowieniami nie stosuje się pkt 2.3.3.2 Regulaminu ani pozostałych postanowień Regulaminu, które stałyby w sprzeczności z taką zmianą.</u>
-----	--	--

Legenda:


- kolor **czzerwony** z przekreśleniem oznacza skreśloną treść
- kolor **niebieski** z podkreśleniem oznacza wprowadzoną treść
- kolor czarny oznacza treść w aktualnym brzmieniu Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania z dnia 1 kwietnia 2022 r. (wersja 004) ze Zmianą nr 1 z dnia 20 maja 2022 r. oraz Zmianą nr 2 z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Załączniki:


1. GIM Kawerna – pkt. 6.5.2. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych.
2. GIM Sanok – pkt. 7.4.2. Charakterystyka załączania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych.
3. GIM Sanok – pkt. 7.4.3. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerwywanych.
4. GIM Sanok – pkt. 7.4.4. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych.
5. Instalacja Magazynowa PMG Wierzchowice – pkt. 8.4.3. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych.

Załącznik nr 1

GIM Kawerna - pkt. 6.5.2. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych

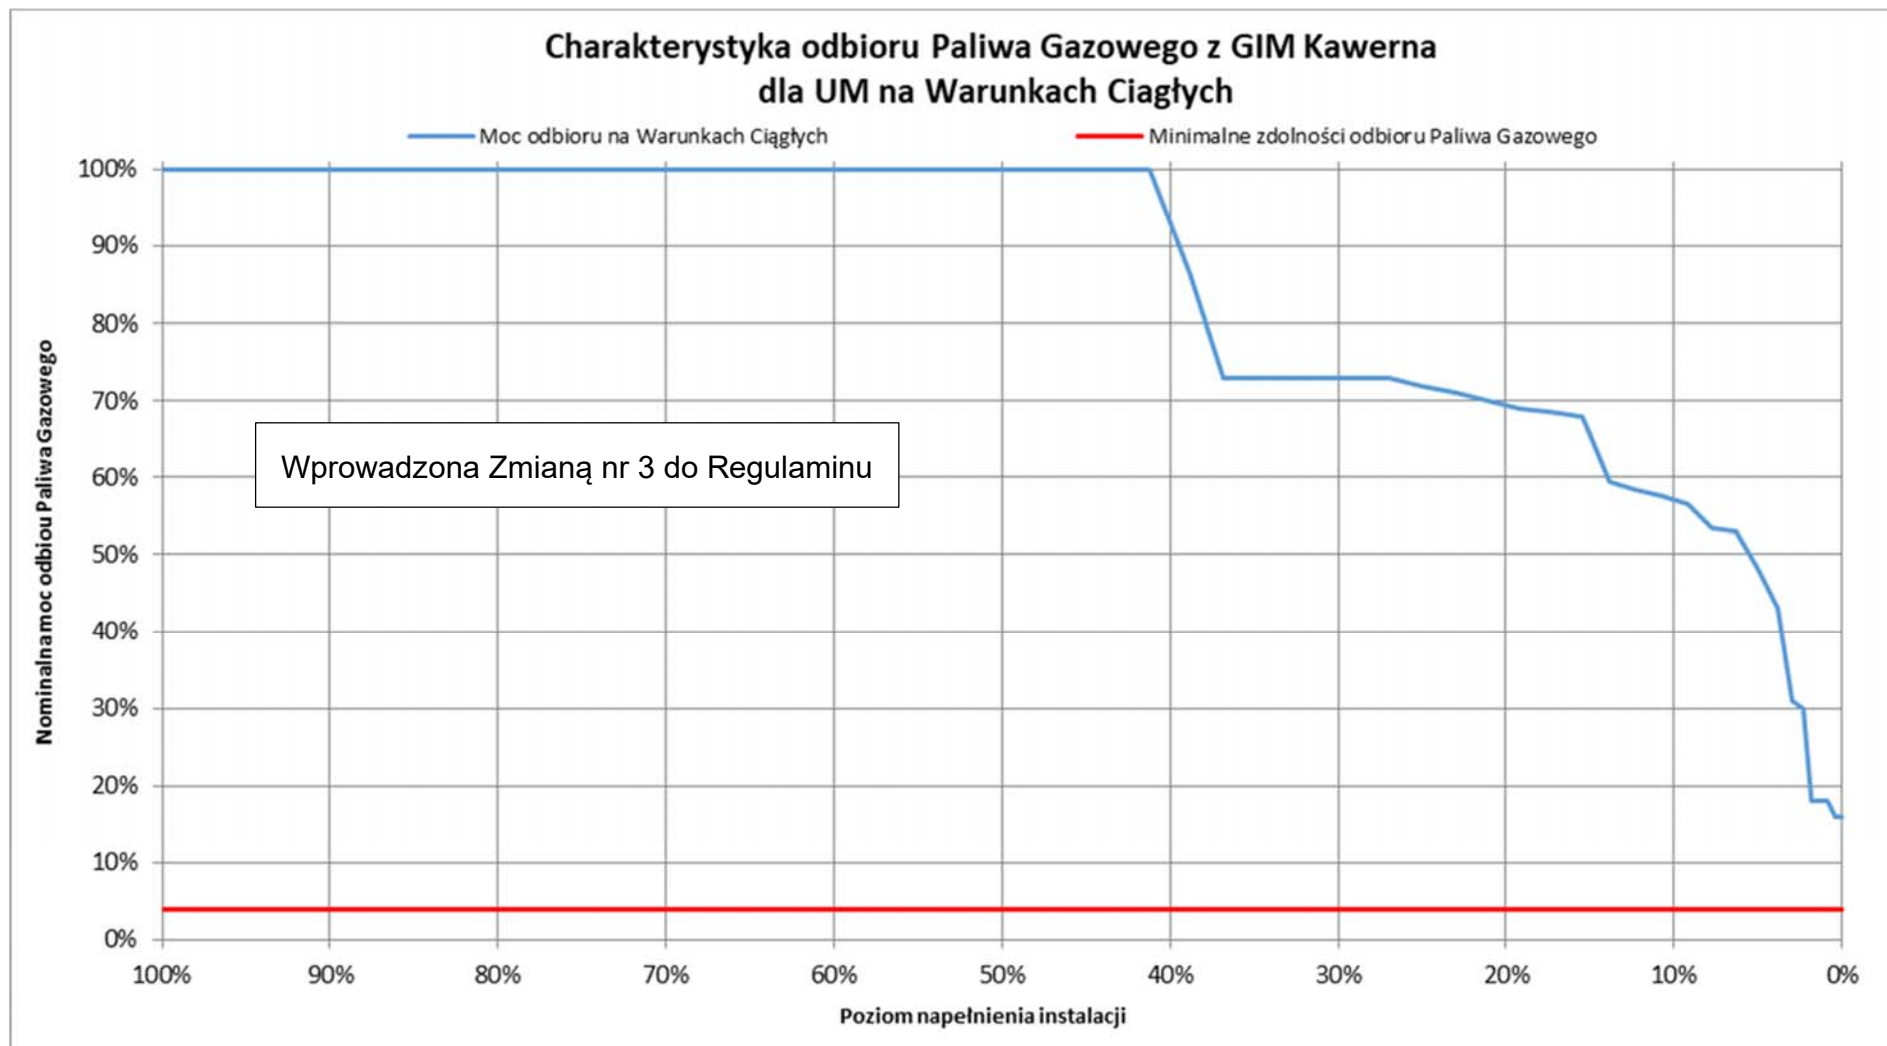


Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego z GIM Kawerna dla UM na Warunkach Ciągłych

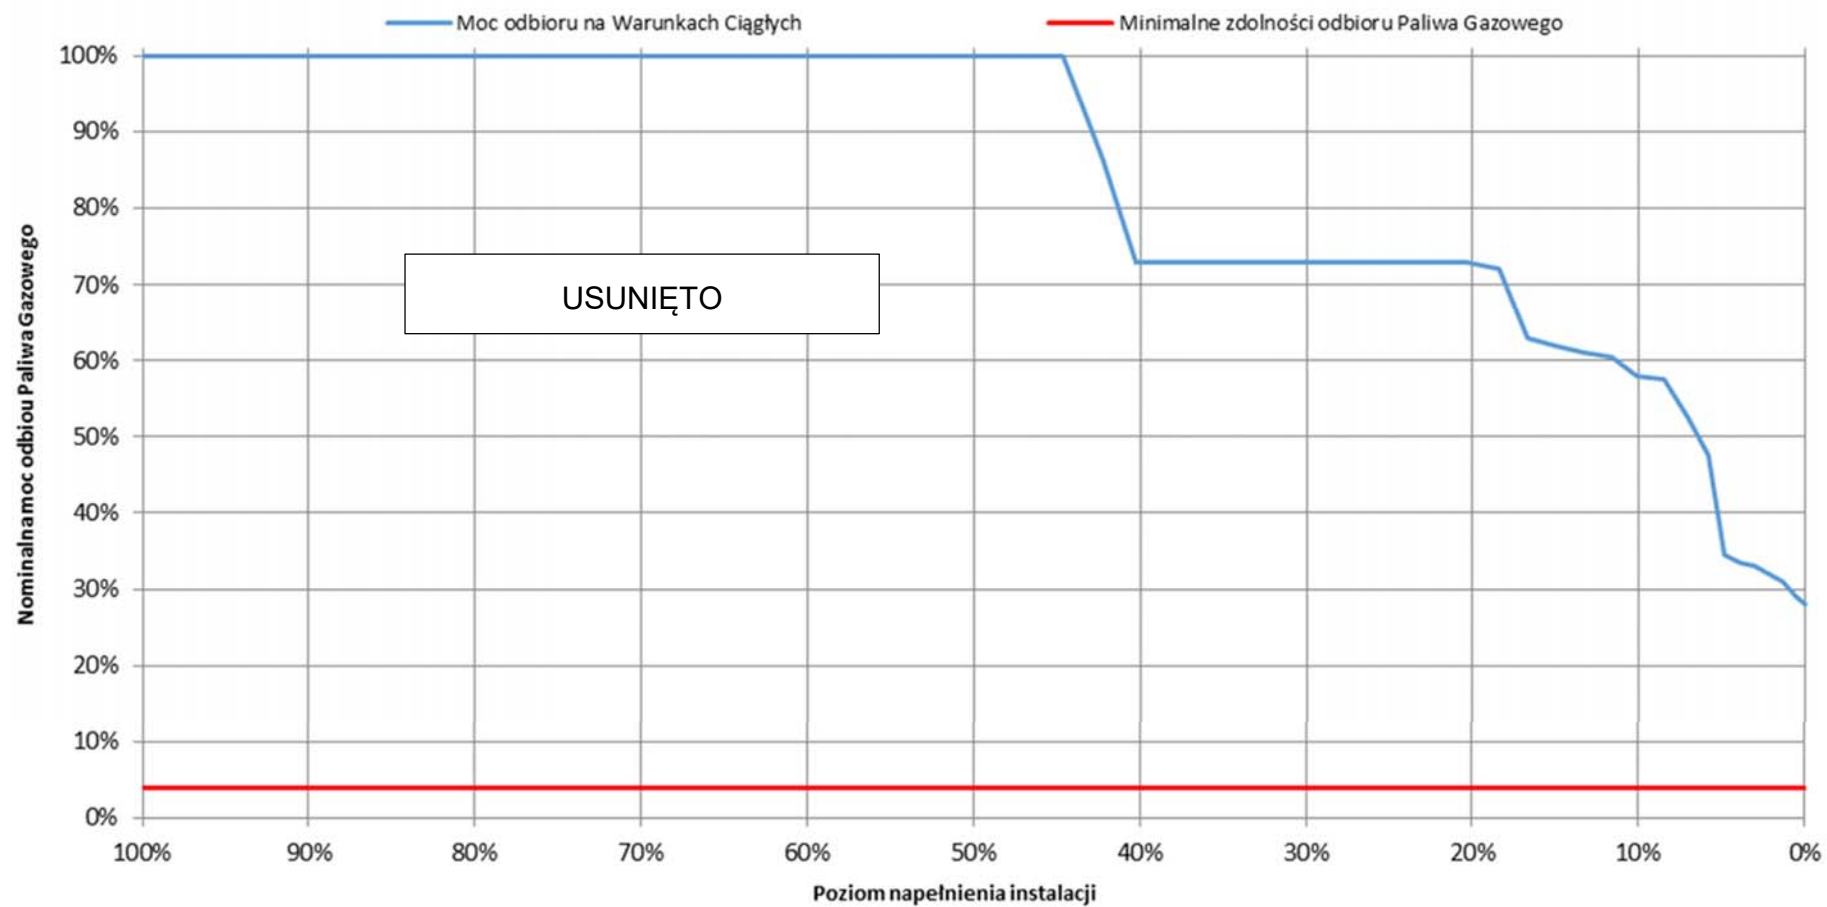


Załącznik nr 2

GIM Sanok – pkt. 7.4.2. Charakterystyka zatłaczania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych

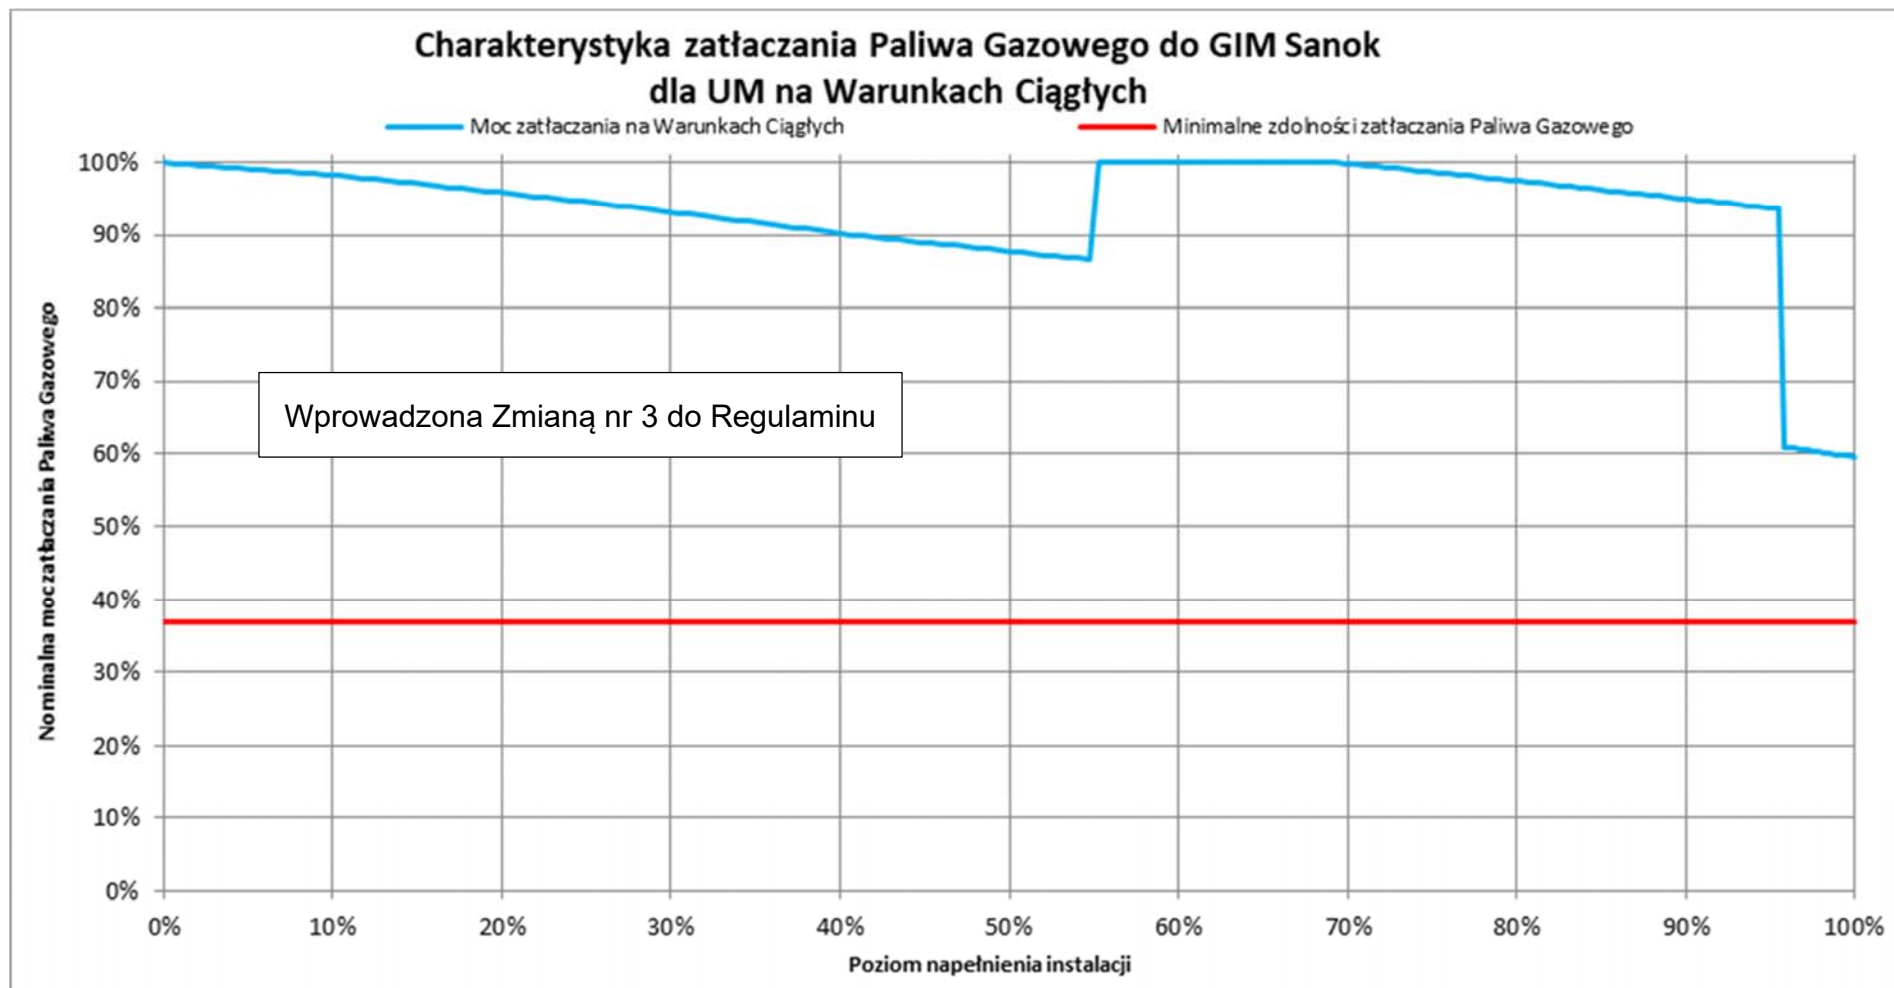


Charakterystyka zatłaczania Paliwa Gazowego do GIM Sanok dla UM na Warunkach Ciągłych

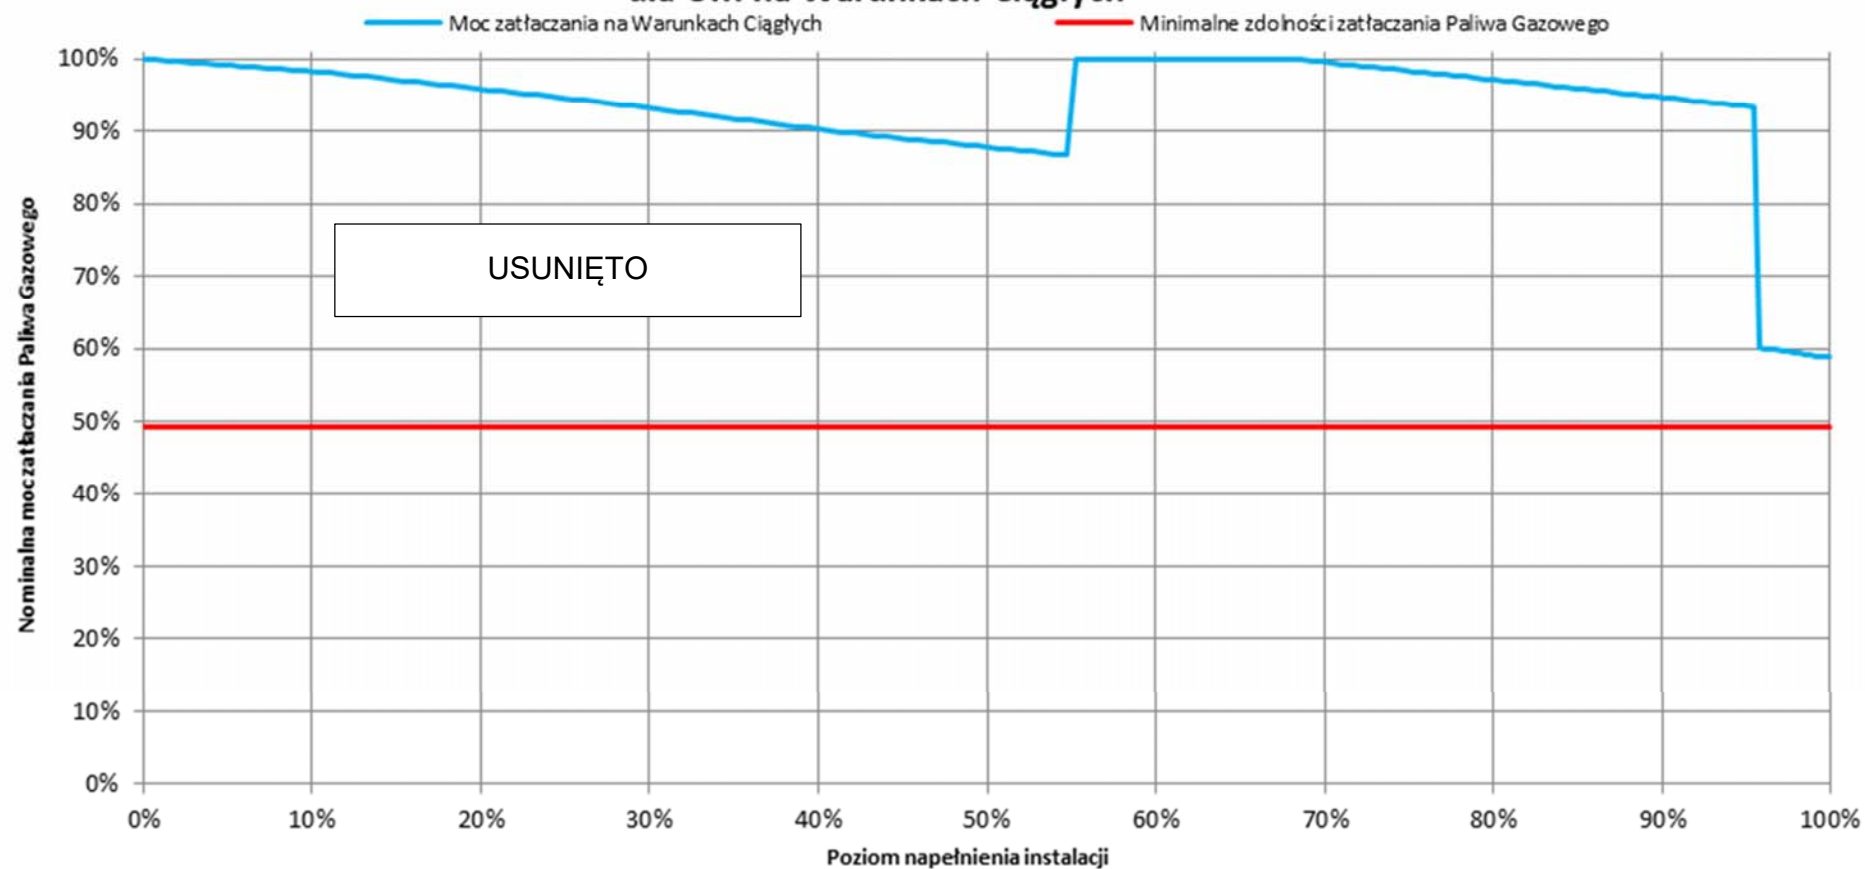


Załącznik nr 3

GIM Sanok – pkt. 7.4.3. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerywanych

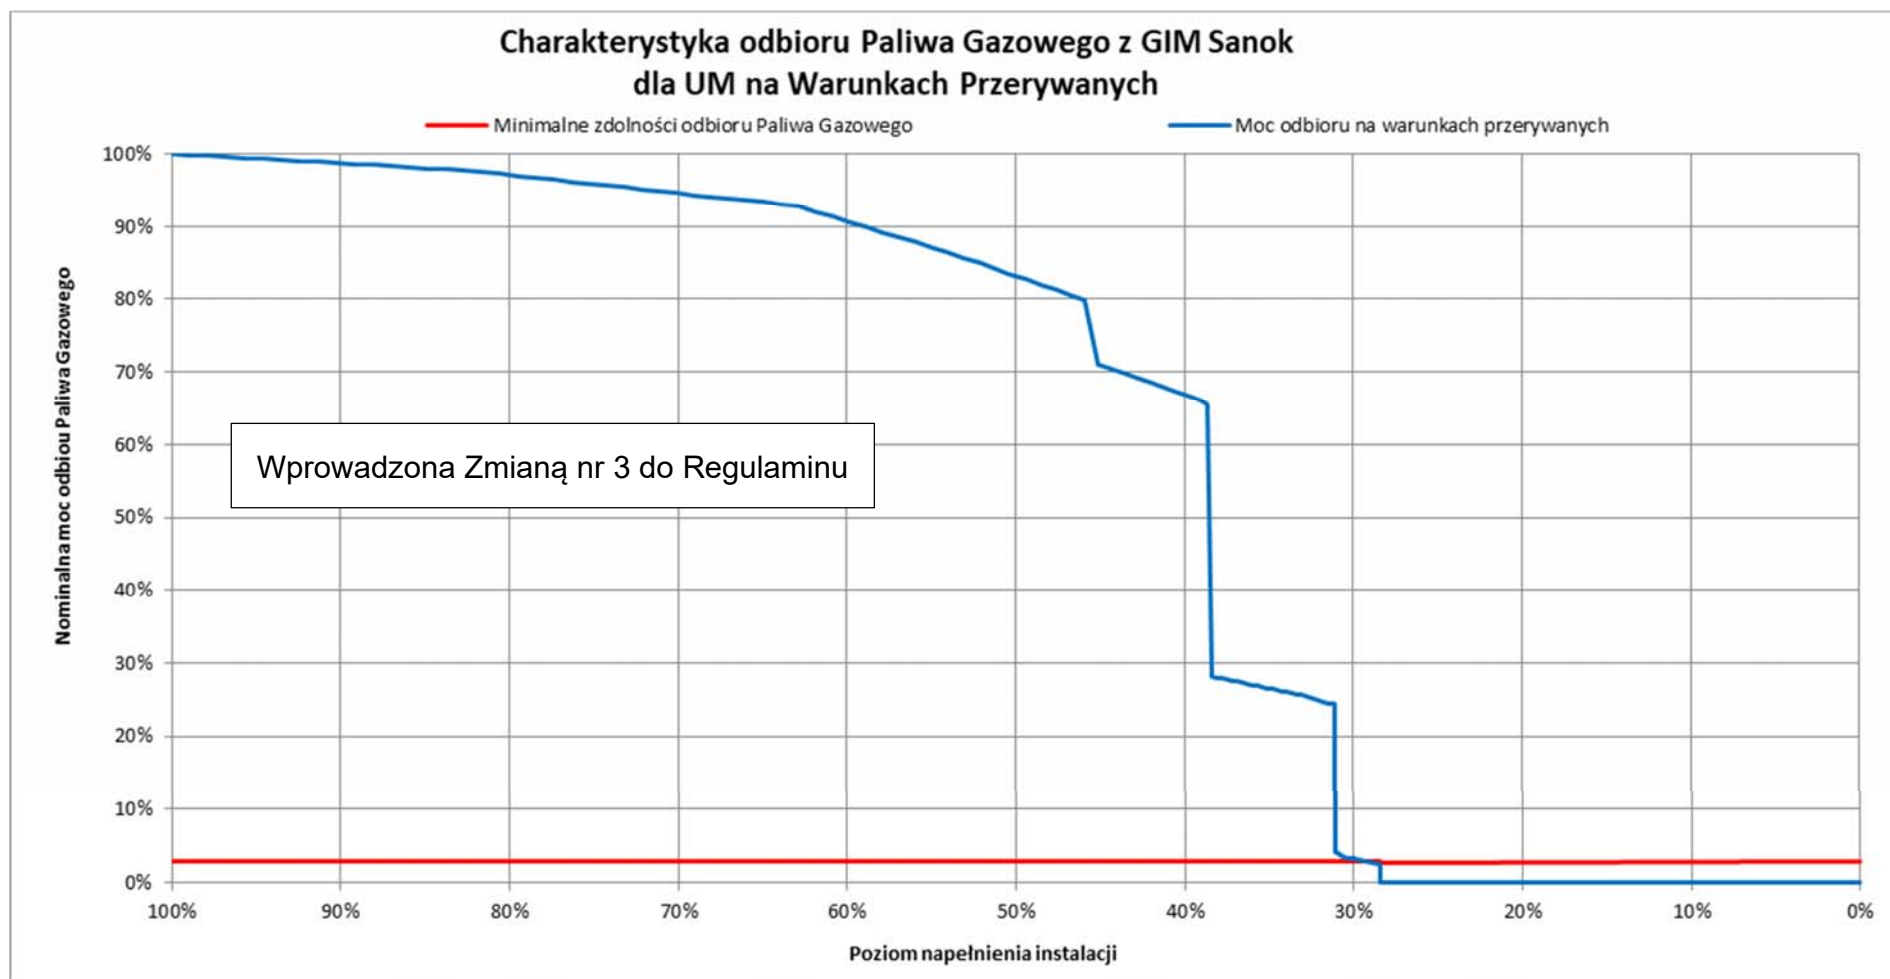


Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego z GIM Sanok dla UM na Warunkach Przerwywanych

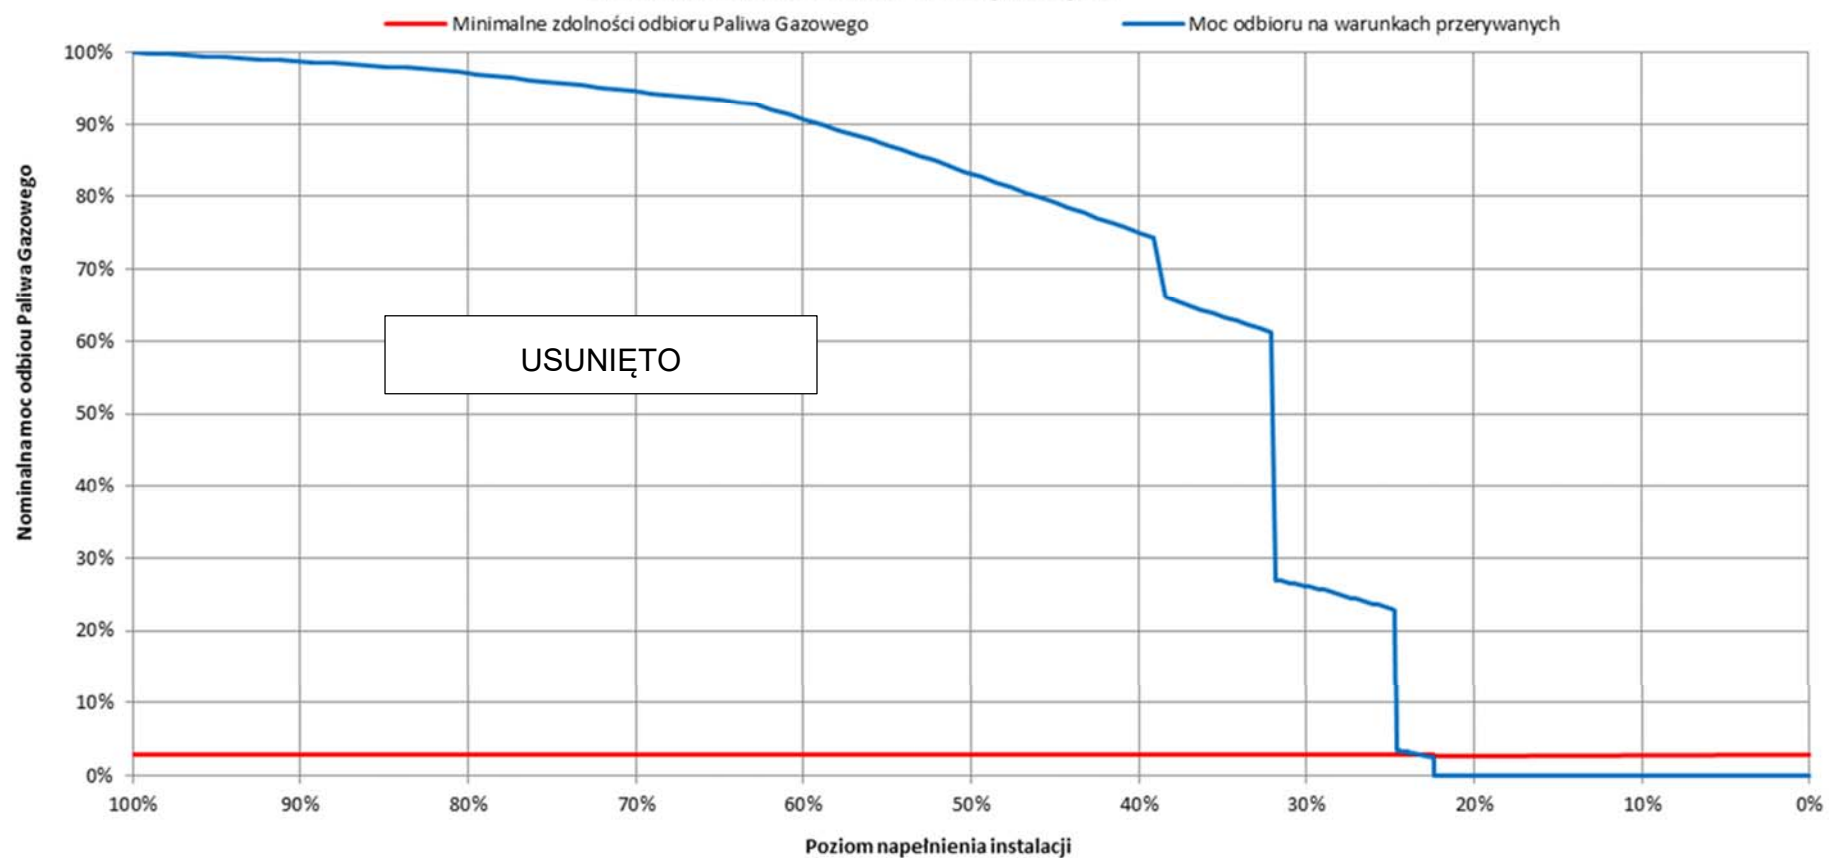



Załącznik nr 4

GIM Sanok – pkt.7.4.4. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych

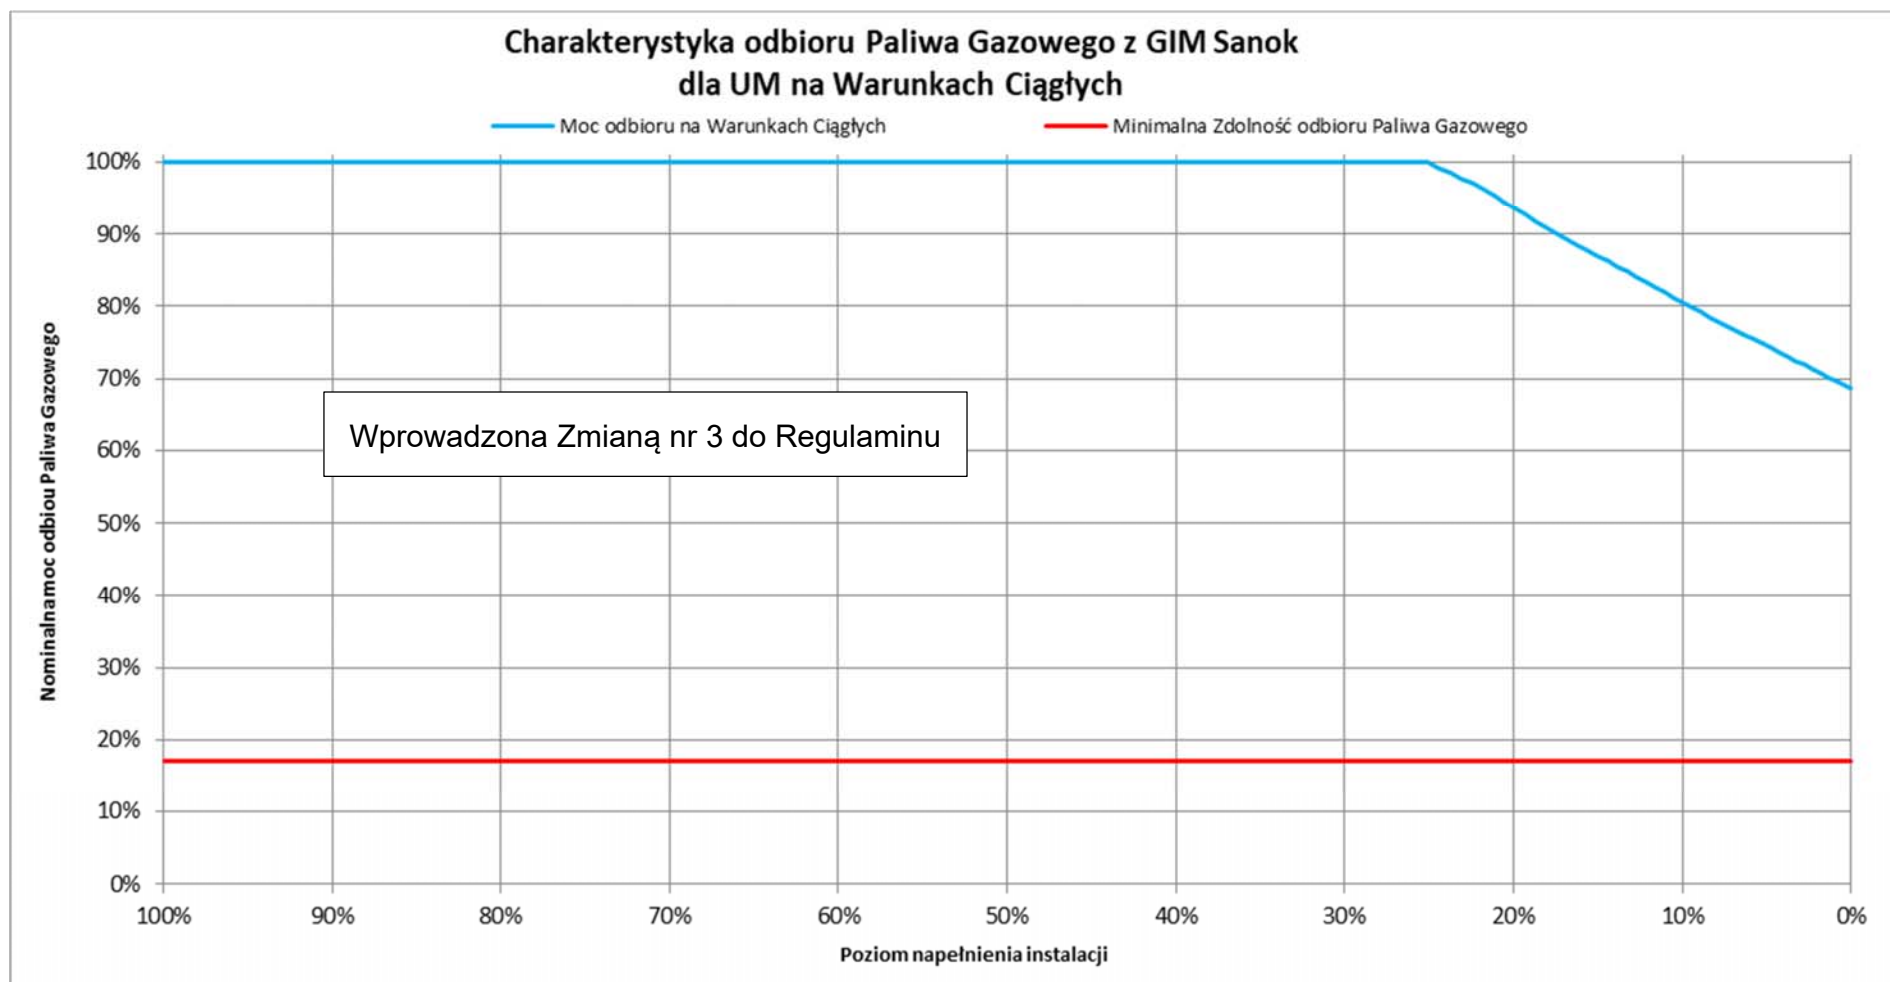


Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego z GIM Sanok dla UM na Warunkach Ciągłych

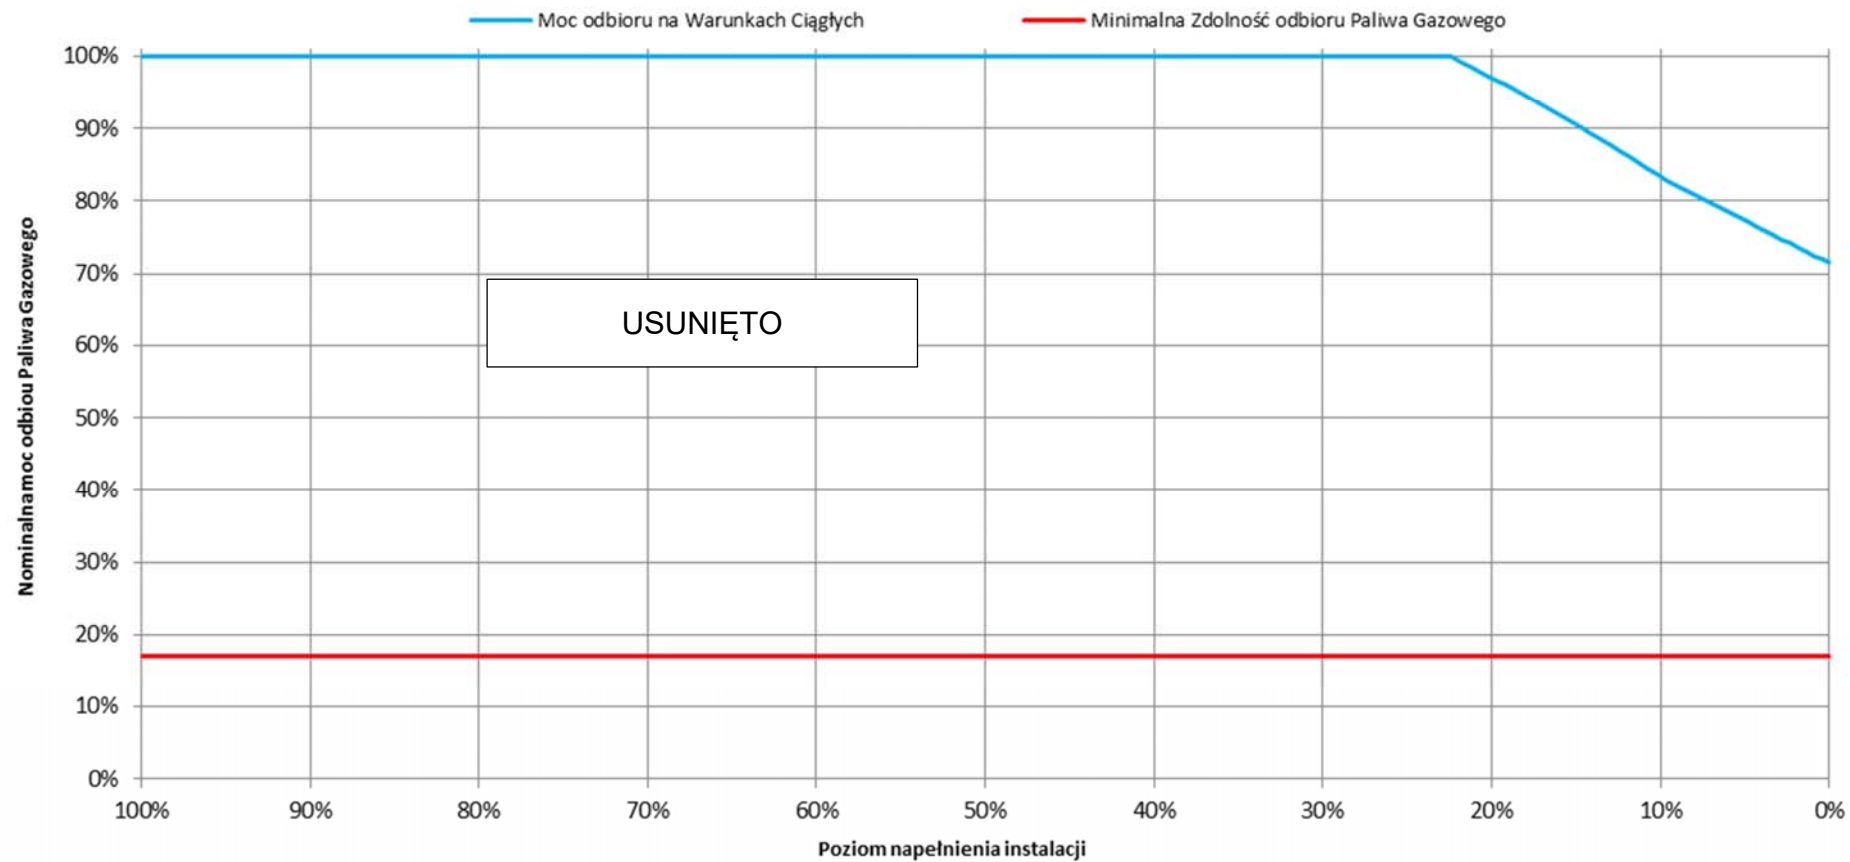

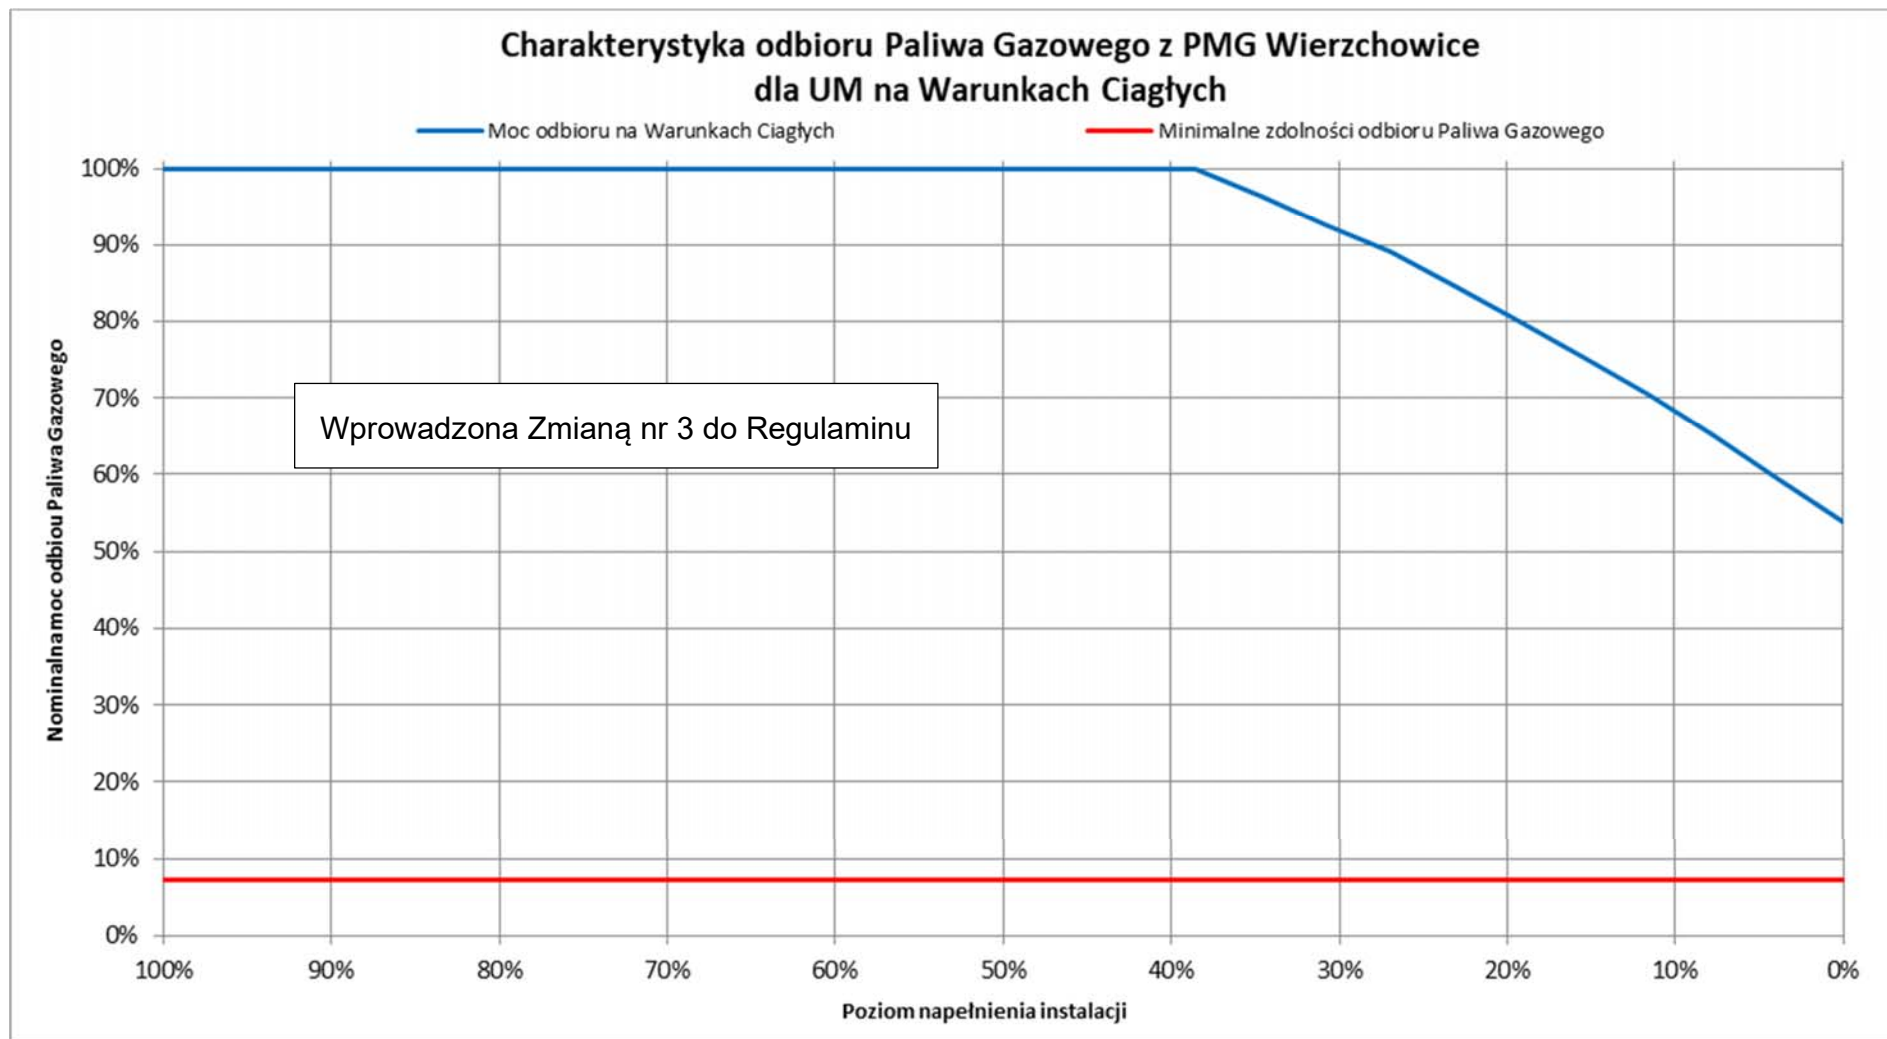

Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego z PMG Wierzchowice dla UM na Warunkach Ciągłych

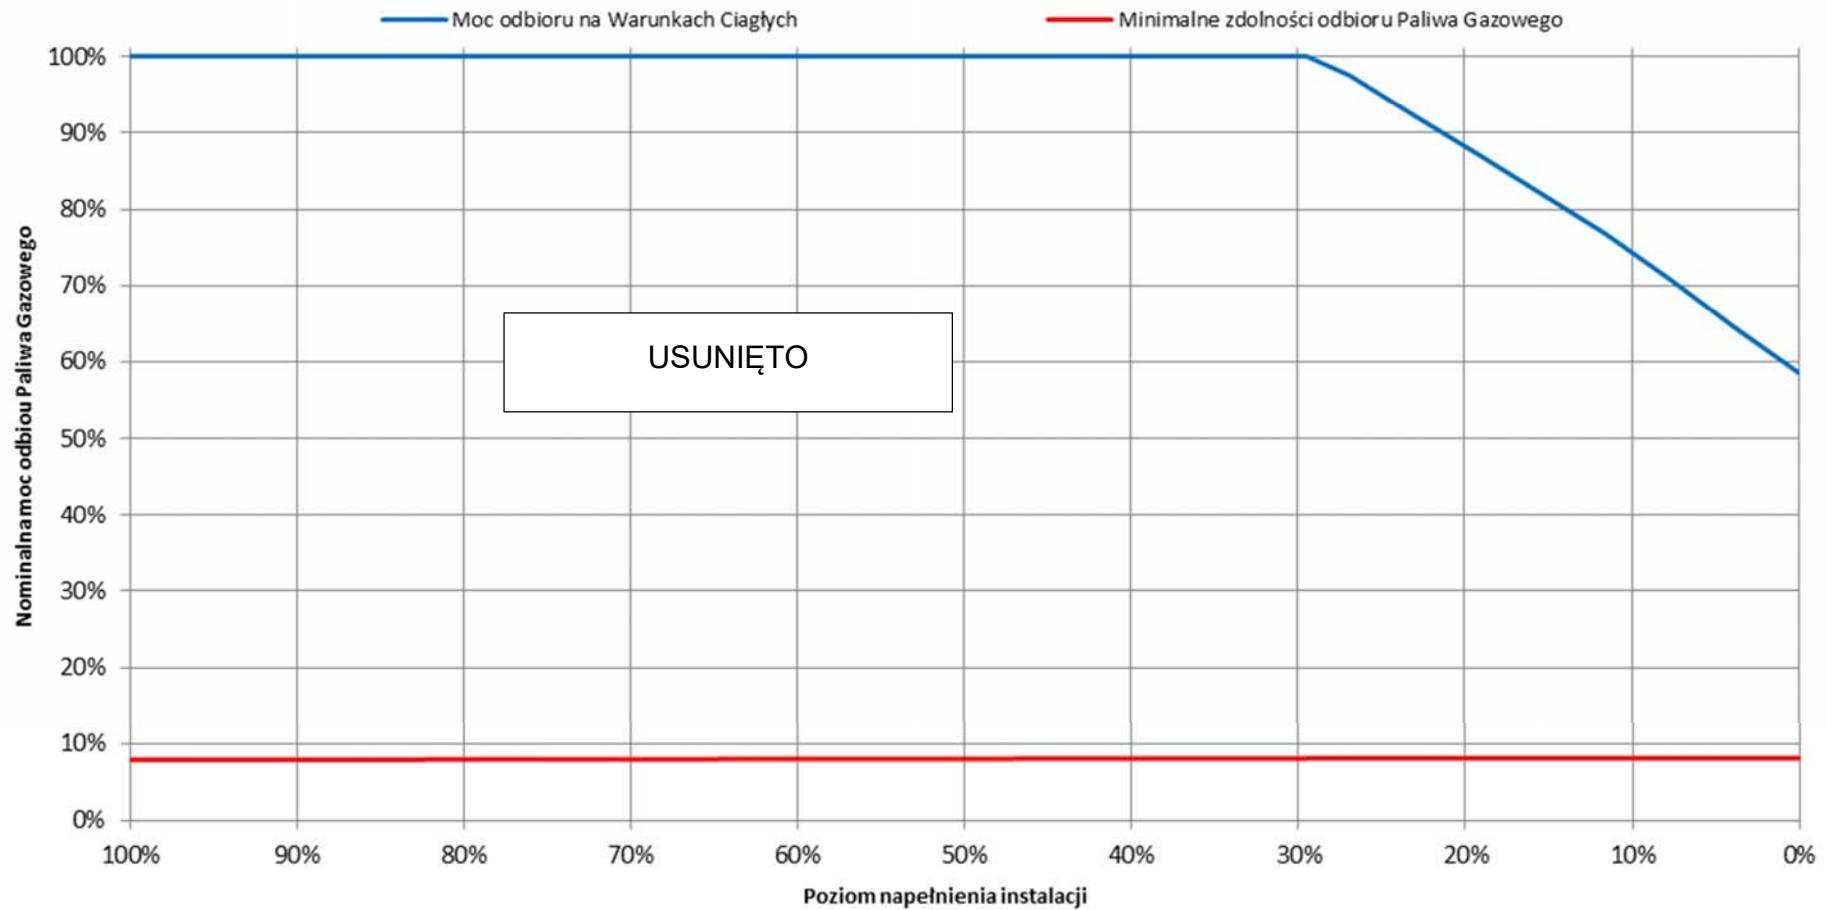

USUNIĘTO